

LEGENDA:

Spínač č. 1 v KO68 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP 20, IP44

Spínač č. 5 v KO68 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44

Prepínač č. 6 v KO68 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44

Prepínač č. 7 v KO68 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44

Prepínač č. 6 + 6 v KO68 pod/nad omietkou, 10A, 250V IP20, IP44

Zvončekové tlačidlo

Vypínač s tlejvkou NN 230V/400V, 16A

Termostat

Svietidlo stropné IP20 podľa výberu investora

Svietidlo stropné – nástenné IP44 podľa výberu investora

Svietidlo stropné – nástenné IP65 LED trubiové

PIR senzor 120 stupňov IP65 120W spínanie LED

Zásuvka v KO68 pod/nad omietkou 16A 230V IP20, IP44 s clonkami

Vývod ochranného pospojovania

Rozvádzač Rx pod/nad omietku daný výpočtom oteplenia

Hlavná uzemňovacia prípojnica

Rozpojovacia a istiaci skrinka HDS

Núdzové svetidlo LED 3W s kontrolným tlačítkom

Vysokoteplotný panel

Nízokoteplotný panel

ECOSUN

LEGENDA MIESTNOSTI							
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBOJNICE VO VRÚTKACH							
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OBJEM m <sup>3</sup>	ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE			POZNÁMKA
				SPÔSOB	POČET	VÝKON	
1.1	ZÁDVERIE SO SCHODISKOM	5,23					
1.2	GARÁŽ	51,94	238,4	PVT 3,6	3 ks	10,8 kW	
1.3	SPRCHA	2,88	6,91	PNT 0,3	1 ks	0,3 kW	
1.4	SKLAD - PRÍSTAVBA	18,77	48,80	PNT 0,7	2 ks	1,4 kW	

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 N PE AC 230/400V, 50Hz/TN-S

Ochrana pred úrazom eLprúdom : STN 33 2000-4-41

Ochrana v normálnej prevádzke:

412.1. – ochrana izolovaním živých častí


412.2. – ochrana zábranami alebo krytmi

412.5. – doplnková ochrana prúdovým chráničom



Ochrana pred úrazom pri poruche:

413.1. – ochrana samočinným odpojením napájania

413.2. – ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.

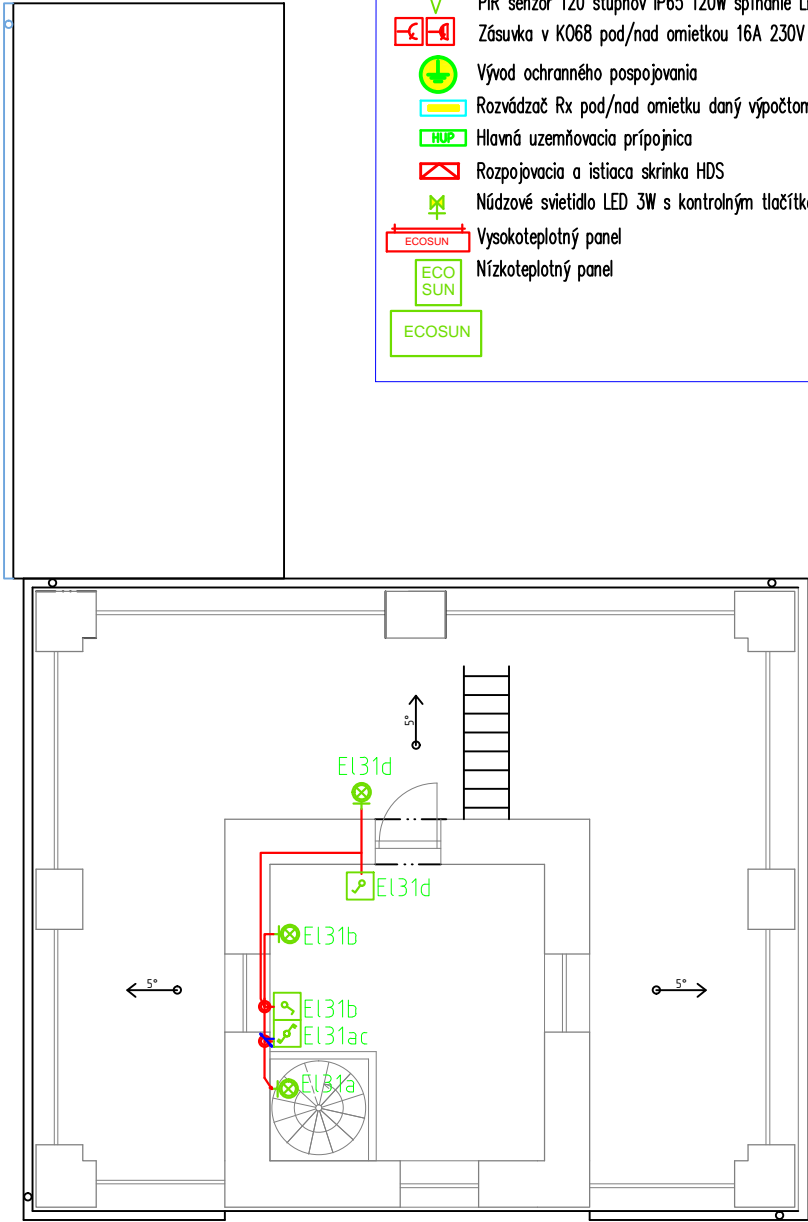

Prepínače namontovať čo najbližšie ku schodisku a vylezom, aby bol na ne bezpečný dosah!

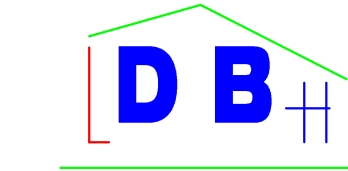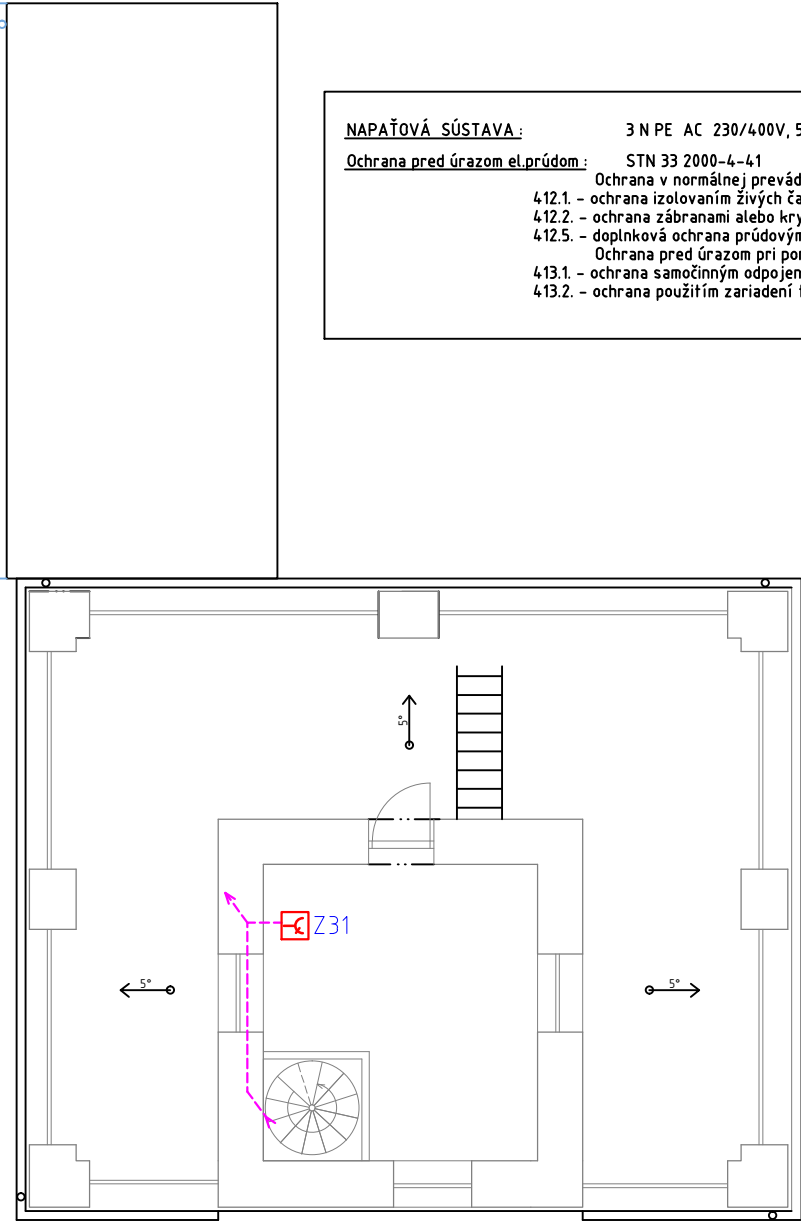

VYPRACOVAL

Ing. Dušan Bartko

Necpaly 415 038 12 NECPALY  
IČO: 44705940 DIČ:1075180282

podpis  
autorizácia autorské práva vyhradené

HLAVNÝ PROJEKTANT

Ing. DANIELA VAKRČKOVÁ

PROJEKT

PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ  
ÚPRAVY HASIČSKEJ  
ZBOJNICE VO VRÚTKACH

KN – 1296,1297  
k.ú – VRÚTKY

INVESTOR

MESTO VRÚTKY

Námestie S. Zachara 4, 038 61

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT PRE OHLÁSENIE  
STAVEBNÝCH ÚPRAV

ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO PARÉ  
ČÍSLO ZÁKAZKY PD-ELD/10-2020  
DÁTUM 062020  
MIERKA 1:50

ELEKTROINŠTALÁCIA 3.NP

EL3