PÔDORYS 1.PP

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 /1/PE+N PEN, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AA5, AB5, AD1, BA1/ B2-N1 SKLAD PELETIEK
VONKAJŠIE /AA7, AB8, AD2 IP44, BA1/
POD PRÍSTREŠKOM/AA7, AB7, AD2, BA1/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRÚD. CHRÁNIČMI

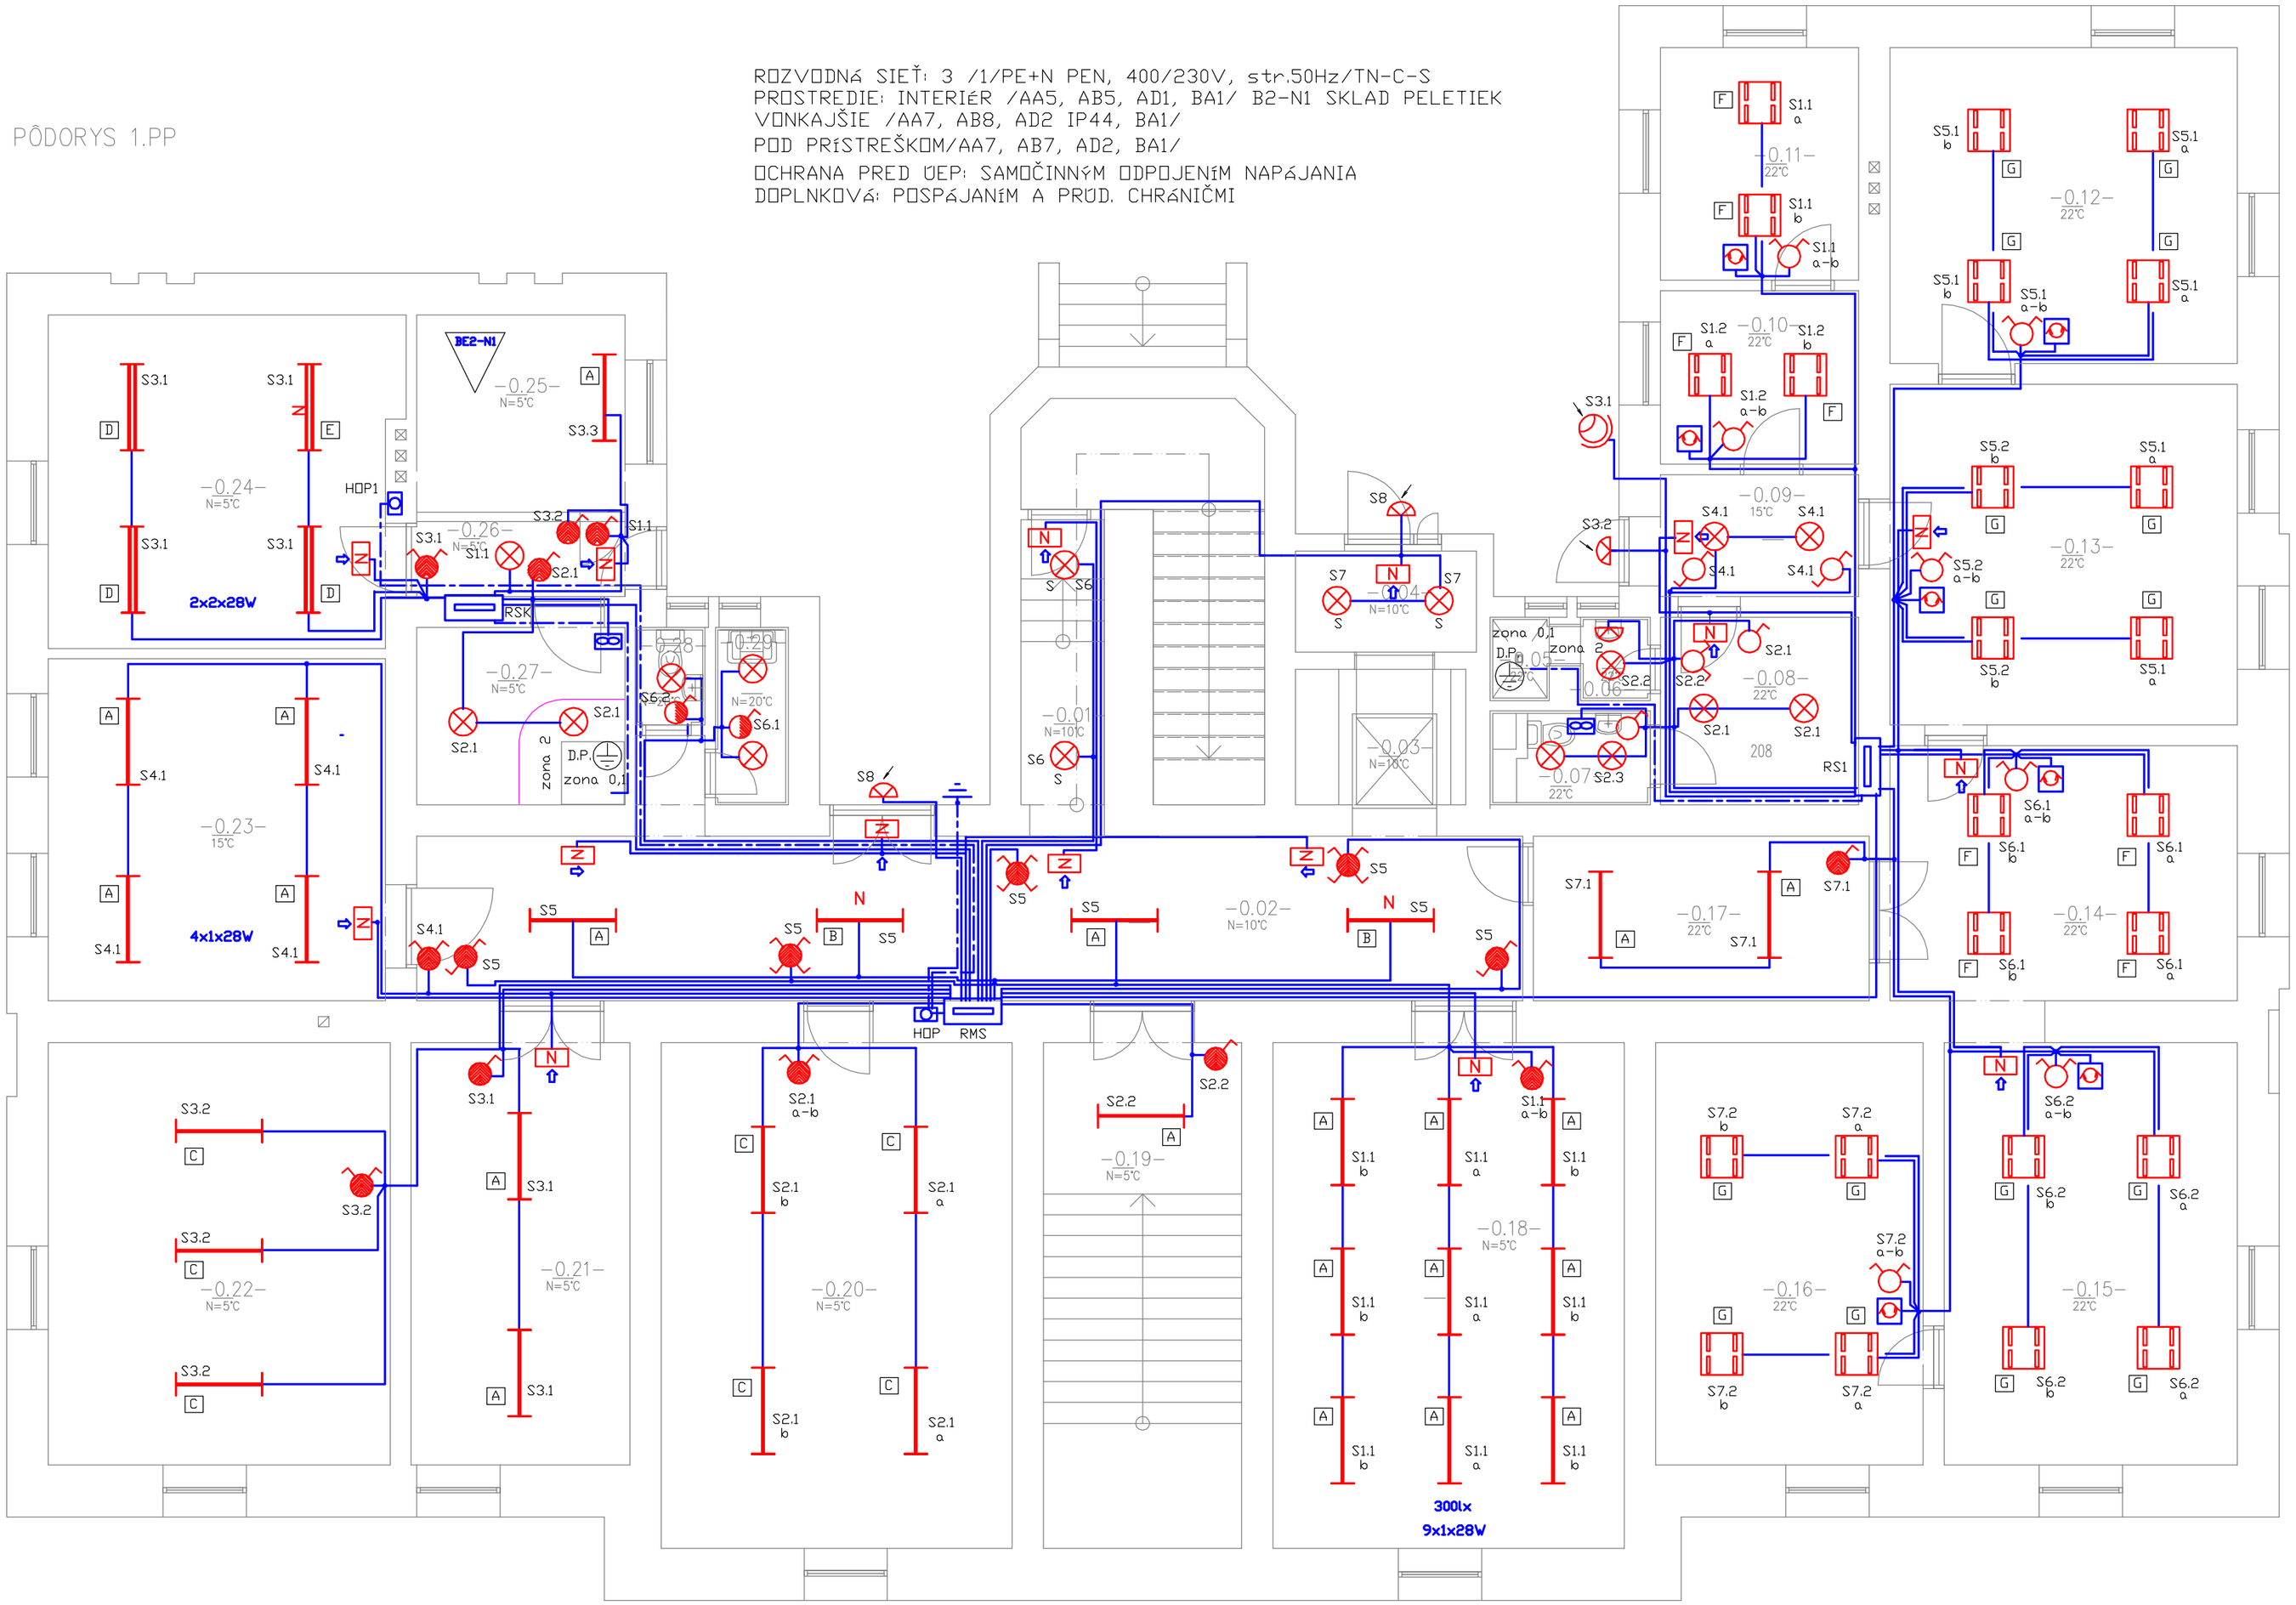

KABELÁŽ:

MIESTNOSTI S REGULACIOU - STMIEVANIM KANCELÁRIE
kábel 5Cx1,5mm2
MIESTNOSTI CHODIEB
kábel5Cx1,5mm2
N NÚDZOVÝ KIT
OSTATNÉ PRIESTORY
kábel 3Cx1,5mm2
kábel 2Ax1,5mm2
kábel 3Ax1,5mm2
2xkábel 3Ax1,5mm2
kábel 3Ax1,5mm2
N kábel CHKE-R 3Cx1,5mm2

PRIEMERNÁ OSVETLENOSŤ Em	lx
KOTOLŇA	300
UMYVÁREŇ	200
ŠATŇA	200
HYG. ZARIADENIA	200
CHODBA	150
SCHODIŠTE	150
SKLAD	150
PIVNICA	100

LEGENDA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
001	VSTUPNÉ SCHODISKO	5,404
002	CHODBA	39,232
003	OSOBNÝ VÝŤAH	5,600
004	VSTUP DO VÝŤAHU	3,751
005	SPRCHA	1,020
006	PREDSIEŇ SPRCHY	1,208
007	WC + UMÝVADLO	3,105
008	ŠATŇA	7,695
009	VSTUPNÁ CHODBA	4,988
010	KANCELÁRIA	7,125
011	KANCELÁRIA	9,548
012	KANCELÁRIA	22,750
013	KANCELÁRIA	24,500
014	KANCELÁRIA	18,350
015	KANCELÁRIA	25,658
016	KANCELÁRIA	23,408
017	CHODBA	11,447
018	ARCHÍV	36,837
019	PRIESTOR POD SCHODAMI	20,748
020	SPOL. MIESTNOSŤ	36,764
021	SKLAD	19,152
022	SKLAD	29,914
023	SKLAD	23,862
024	KOTOLŇA	15,278
025	SKLAD PELETIEK/SLO/	6,825
026	VSTUPNÁ CHODBA	4,612
027	HYG. ZARIADENIE	2,700
028	WC	1,400
029	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	2,679

CELKOVÁ PLOCHA : 429,593 m^2
VÝŠKA STROPU 1.PP - 2.2m

SVIETIDLÁ V KANCELÁRIACH BUDÚ NAPÁJANÉ 5x1,5mm2 NAPÁJANIE +OVLÁDANIE DALI STMIEVATEĽNÉHO PREDRADNÍKA.

OSVETLENIE
KÁBLE CYKY-J/O 3/5/7/x1,5mm2 V MURIVE PRIESTORY MsÚ
KÁBLE CYKY-J/O 3/5/7/x1,5mm2 SKLADY PIVNICE V PL ŽLABOCH
CHODBA 1.PP CHKE-R-J/O 3/5/7/x1,5mm2 v ŽLABOCH B2ca s1,d1,a1/bezhalogen/

VÝŠKA UMIESTNENIA SPÍNAČOV 1,2m OD DOKONČENEJ PODLAHY.

KOVOVÉ RÔŠTY, ŽLABY, DROTENÉ ŽLABY PRE KABELÁŽ NA OBOCH KONCOCH PRIPOJIŤ NA PE SVORKOVNICU PRÍSLUŠNÉHO ROZVÁDZAČA - ZAMEDZENIE NEBEZP. DOTYK. NAPATIA A ODRUŠENIE ELEKTROINŠTALACIE A OKOLIA.

A ŽIARIVK. SVIETIDLO 230V/28W, IP65 AKO TORNADO 1x28W, IP65
B ŽIARIVK. SVIETIDLO 230V/28W, IP65 AKO TORNADO 1x28W, IP65 S NÚDZOVÝM KITOM 1h
C ŽIARIVK. SVIETIDLO 230V/54W, IP65 AKO TORNADO 1x54W, IP65
D ŽIARIVK. SVIETIDLO 230V/2x28W, IP65 AKO TORNADO 2x28W, IP65
E ŽIARIVK. SVIETIDLO 230V/2x28W, IP65 AKO TORNADO 2x28W, IP65 S NÚDZOVÝM KITOM 1h
F LED STROPNÉ SVIETIDLO 26W AKO FREYN II 26W SUR. 3050lm
G LED STROPNÉ SVIETIDLO 36W AKO FREYN II 36W SUR., 4250lm

N KOTOLNA, SKLADY, SPRCHA NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM 5xLED, IP65 A PIKTOGRAMOM, 470 lm S AUTOTESTOM
N NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM 5xLED, IP40 A PIKTOGRAMOM, 470 lm S AUTOTESTOM
LED STROPNÉ-NASTENNÉ SVIETIDLO 230V/15W, IP54 POLY LED ROUND 15W IP54
N LED STROPNÉ-NASTENNÉ SVIETIDLO 230V/15W, IP54 POLY LED ROUND 15W IP54 S NÚDZOVÝM KITOM 1h
S LED STROPNÉ-NASTENNÉ SVIETIDLO SO SENZOROM MIKROVL., 230V/15W IP54

LED NASTENNÉ SVIETIDLO VONKAJŠIE S MIKROVL. SENZOROM, 230V/15W, IP65, TRII S NÚDZOVÝM KITOM 1h
LED REFLEKTOR NASTAVITEĽNÝ, 230V/30W, IP65, TRII
SPÍNAČ JEDNOPÓL. 01, IP55 NÁST.
SPÍNAČ SÉRIOVÝ 05, IP55 NÁST.
SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 07, IP55 NÁST.
SPÍNAČ STRIEDAVÝ 06, IP55 NÁST.
SPÍNAČ JEDNOP. 01 AKO TANGO, IP44 POLOZAP.,
SPÍNAČ SÉRIOVÝ 05, AKO TANGO, IP44 POLOZAP.,
SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 07, AKO TANGO, IP44 POLOZAP.,
SPÍNAČ STRIEDAVÝ 06, AKO TANGO, IP44 POLOZAP.,

SPÍNAČ JEDNOP. 01 AKO TANGO, IP20 POLOZAP.,
SPÍNAČ SÉRIOVÝ 05 AKO TANGO, IP20 POLOZAP.,
SPÍNAČ KRÍŽOVÝ 07 AKO TANGO, IP20 POLOZAP.,
SPÍNAČ STRIEDAVÝ 06 AKO TANGO, IP20 POLOZAP.,
KRABICA SVORKOVÁ BEZHALOGEN S VIEČKOM KOMPLET IP20, ZAPUSTENÁ - CHODBY
KOTOLŇA, SKLADY, EXTERIÉR, POD PRÍSTREŠKOM KRABICA SVORKOVÁ BEZHALOGEN S VIEČKOM KOMPLET NÁSTENNÁ, IP65
STMIEVANIE OSVETLENIA - DLŽKOU PRITLAKU TLAČIDLA SPÍNAČ 1/0 ZAPUST. 10A 250V IP44 TYP AKO TANGO 3558A-80940B

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Mgr. Milan Zbyvatel autorizovaný stavebný inžinier PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ Bjórnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL		

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	PARCELNÉ ČÍSLO		Ing. ŠIMÚNOVÁ ZUZANA THURZOVA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432*SP*A1
ING. Z. ŠIMÚNOVÁ			
MIESTO STAVBY: MsÚ VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
KRAJ: ŽILINSKÝ	OÚ VRÚTKY		
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY			
NÁZOV: Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4 Zlepšenie energetickej náročnosti stavby		Č.ZÁKAZKY: 2016/02	Č.PARÉ
		DÁTUM: 01/2016	
		ÚČEL: OHLÁSENIE STAVBY	
		03 - ELEKTRO ČASŤ	
OBSAH: OSVETLENIE - 1.PP		MIERKA: 1:75	DIEL Č.: 03 VÝKR. Č.: 01