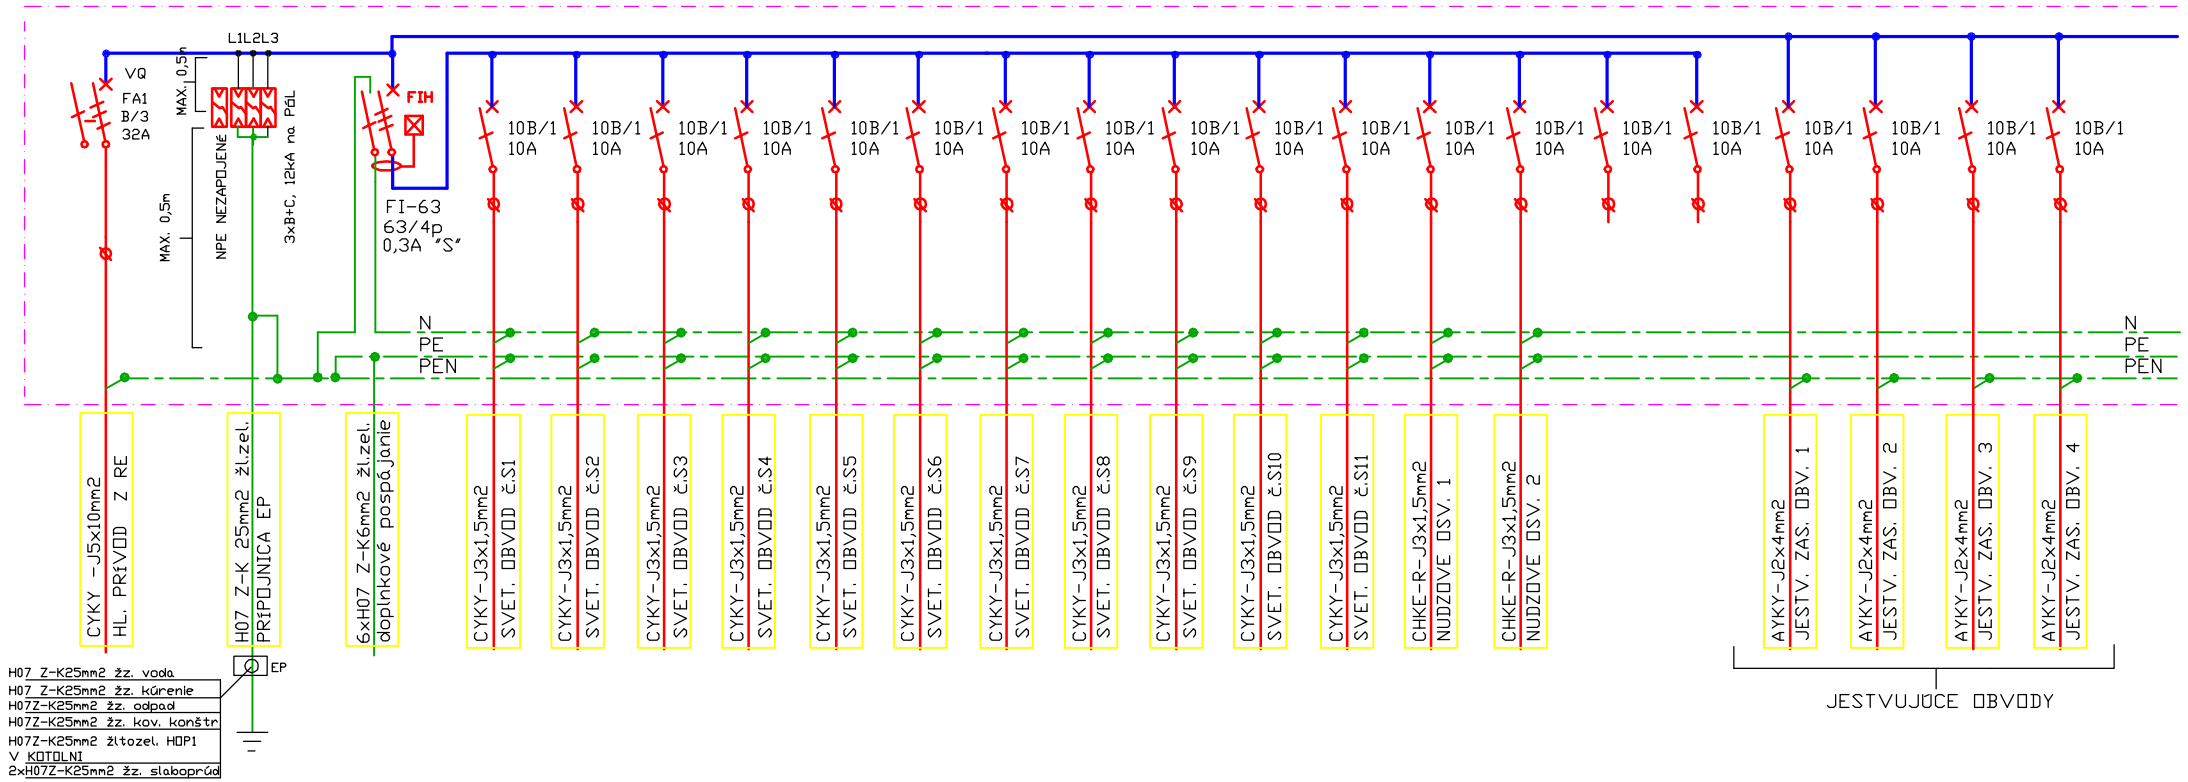

ROZVODNÁ SIEŤ: 3PEN /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-C-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AA5, AB5, AD1, BA1/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRÚD. CHRÁNIČMI

Zápustná skrina s dverami IP40, 4x24 modulov, 770x588x136
IP40/20,

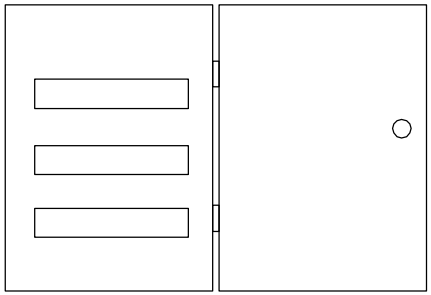

Pi -12kVA
Pp-8kW
In-32A
Ik"-1,33kA
ip-2,73kA
IP40/20

Stratovy výkon skrine je -155W
Stratovy výkon istiacich prvkov+rezerva
+vodičov a prepať. ochrany je +138W
Stratovy výkon celkový je -17W

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		**Mgr. Milan Zbyvatel** autorizovaný stavebný inžinier **PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ** Björnsonova 3/13, 036 01 Martin mobil: 0905 393457
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL		

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	PARCELNÉ ČÍSLO	Ing. ŠIMÚNOVÁ ZUZANA THURZOVA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432*SP*A1
ING. Z. ŠIMÚNOVÁ		
MIESTO STAVBY: MsÚ VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY		
KRAJ: ŽILINSKÝ	OÚ VRÚTKY	
INVESTOR: MESTO VRÚTKY, Nám.Stanislava ZACHARA č.4, 038 61 VRÚTKY		

NÁZOV

Mestský Úrad Vrútky, Námestie S.Zachara č.4
Zlepšenie energetickej náročnosti stavby

Č.ZÁKAZKY	2016/02	Č.PARÉ
DÁTUM	01/2016	
ÚČEL	OHLÁSENIE STAVBY	
03 – ELEKTRO ČASŤ		

OBSAH ROZVÁDZAČ RS-2, časť1	MIERKA	DIEL Č. 03	VÝKR. Č 8/1